

令和5年3月分の検査結果がまとまりましたのでご報告いたします。

採水年月日 令和5年3月1日


検査項目 浄水 毎月検査9項目

原水 クリプトスポリジウム指標菌検査

クリプトスポリジウム及びジアルジア原虫検査

今回の検査で特に問題となる項目はありませんでした。

南富良野町上下水道係

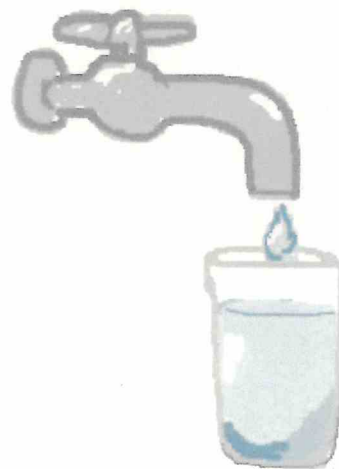

2023年3月3日

水質検査結果総括表

採取日	2023年3月1日
採取場所	南富良野町簡易水道(北落合地区) 北落合除雪管理センター

不検出又は異常が見られなかった項目

一般細菌 残留塩素	大腸菌	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	pH値(測定時水温)	味	臭気	色度	濁度
--------------	-----	-------------------	------------	---	----	----	----

10%以下で検出された項目

塩化物イオン

10%を超え20%以下で検出された項目

--

20%を超えて検出された項目

--

基準値又は目標値を満たしていない項目

--

評価

・基準を満たさなかった項目が0項目, 基準値の20%を超えて検出された項目0項目, 10%を超えて検出された項目が0項目, 10%以下で検出された項目が1項目あり, 9項目は不検出又は異常が見られませんでした。

2023年3月3日

水質検査結果総括表（原水）

採取日	2023年3月1日
採取場所	南富良野町簡易水道(北落合地区) 北落合浄水場 着水室(空知川支流幾寅川)

不検出又は異常が見られなかった項目

嫌気性芽胞菌(クリプト指標) 大腸菌(クリプト指標定量)

検出された項目

特記事項

過去の傾向から特に変化した項目はありませんでした。

2023年3月3日

水質検査結果総括表

採取日	2023年3月1日
採取場所	南富良野町簡易水道(落合地区) 落合消防庁舎

不検出又は異常が見られなかった項目

一般細菌 残留塩素	大腸菌	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	pH値(測定時水温)	味	臭気	色度	濁度
--------------	-----	-------------------	------------	---	----	----	----

10%以下で検出された項目

塩化物イオン

10%を超え20%以下で検出された項目

--

20%を超えて検出された項目

--

基準値又は目標値を満たしていない項目

--

評価

・基準を満たさなかった項目が0項目, 基準値の20%を超えて検出された項目0項目, 10%を超えて検出された項目が0項目, 10%以下で検出された項目が1項目あり, 9項目は不検出又は異常が見られませんでした。

水質検査結果総括表

採取日	2023年3月1日
採取場所	南富良野町簡易水道(幾寅地区) 幾寅保育所

不検出又は異常が見られなかった項目

一般細菌 大腸菌 pH値(測定時水温) 味 臭気 残留塩素

10%以下で検出された項目

塩化物イオン 濁度

10%を超え20%以下で検出された項目

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

20%を超えて検出された項目

色度

基準値又は目標値を満たしていない項目

評価

・基準を満たさなかった項目が0項目、基準値の20%を超えて検出された項目1項目、10%を超えて検出された項目が1項目、10%以下で検出された項目が2項目あり、6項目は不検出又は異常が見られませんでした。

・有機物(TOC)は水の汚れを示す指標です。基準値以下であれば特に問題はありませんが、急な数値の上昇には注意が必要です。色度は水についている色の程度を示すものです。

水質検査結果総括表

採取日	2023年3月1日
採取場所	南富良野町簡易水道(金山・下金山地区) 金山保育所

不検出又は異常が見られなかった項目

一般細菌 大腸菌 pH値(測定時水温) 味 臭気 色度 濁度 残留塩素

10%以下で検出された項目

塩化物イオン

10%を超え20%以下で検出された項目

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

20%を超えて検出された項目

--

基準値又は目標値を満たしていない項目

--

評価

- ・基準を満たさなかった項目が0項目, 基準値の20%を超えて検出された項目0項目, 10%を超えて検出された項目が1項目, 10%以下で検出された項目が1項目あり, 8項目は不検出又は異常が見られませんでした。
- ・有機物(TOC)は水の汚れを示す指標です。基準値以下であれば特に問題はありませんが、急な数値の上昇には注意が必要です。

2023年3月3日

水質検査結果総括表

採取日	2023年3月1日
採取場所	南富良野町簡易水道(下金山地区) 下金山消防庁舎

不検出又は異常が見られなかった項目

一般細菌 大腸菌 pH値(測定時水温) 味 臭気 色度 濁度 残留塩素

10%以下で検出された項目

塩化物イオン

10%を超え20%以下で検出された項目

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

20%を超えて検出された項目

--

基準値又は目標値を満たしていない項目

--

評価

- ・基準を満たさなかった項目が0項目, 基準値の20%を超えて検出された項目0項目, 10%を超えて検出された項目が1項目, 10%以下で検出された項目が1項目あり, 8項目は不検出又は異常が見られませんでした。
- ・有機物(TOC)は水の汚れを示す指標です。基準値以下であれば特に問題はありませんが、急な数値の上昇には注意が必要です。

水質検査結果総括表

採取日	2023年3月1日
採取場所	南富良野町簡易水道(東鹿越地区) 東鹿越ポンプ場

不検出又は異常が見られなかった項目

一般細菌 大腸菌 pH値(測定時水温) 味 臭気 濁度 残留塩素

10%以下で検出された項目

塩化物イオン

10%を超え20%以下で検出された項目

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 色度

20%を超えて検出された項目

基準値又は目標値を満たしていない項目

評価

- ・基準を満たさなかった項目が0項目, 基準値の20%を超えて検出された項目0項目, 10%を超えて検出された項目が2項目, 10%以下で検出された項目が1項目あり, 7項目は不検出又は異常が見られませんでした。
- ・有機物(TOC)は水の汚れを示す指標です。基準値以下であれば特に問題はありませんが、急な数値の上昇には注意が必要です。色度は水についている色の程度を示すものです。

2023年3月3日

水質検査結果総括表（原水）

採取日	2023年3月1日
採取場所	南富良野町簡易水道(東鹿越地区) 東鹿越地区飲料水供給施設 着水室

不検出又は異常が見られなかった項目

嫌気性芽胞菌(クリプト指標) 大腸菌(クリプト指標定量)

検出された項目

特記事項

過去の傾向から特に変化した項目はありませんでした。

2023年3月3日

水質検査結果総括表

採取日	2023年3月1日
採取場所	南富良野町簡易水道 (かなやま湖畔森林公園地区) 保養センター・ホテルラーチ

不検出又は異常が見られなかった項目

一般細菌 大腸菌 pH値 (測定時水温) 味 臭気 色度 濁度 残留塩素

10%以下で検出された項目

塩化物イオン

10%を超え20%以下で検出された項目

有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)

20%を超えて検出された項目

--

基準値又は目標値を満たしていない項目

--

評価

・基準を満たさなかった項目が0項目, 基準値の20%を超えて検出された項目0項目, 10%を超えて検出された項目が1項目, 10%以下で検出された項目が1項目あり, 8項目は不検出又は異常が見られませんでした。

・有機物 (TOC) は水の汚れを示す指標です。基準値以下であれば特に問題はありませんが、急な数値の上昇には注意が必要です。

2023年3月3日

水質検査結果総括表（原水）

採取日	2023年3月1日
採取場所	南富良野町簡易水道(かなやま湖畔森林公園地区) 湖畔野営場浄水場 着水室

不検出又は異常が見られなかった項目

嫌気性芽胞菌(クリプト指標) 大腸菌(クリプト指標定量)

検出された項目

特記事項

過去の傾向から特に変化した項目はありませんでした。

水質検査結果書

No. S2201922-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2023年3月3日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
 厚生労働省登録機関 第244号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター
 〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番16号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター 小牧支社
 〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
 TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
 検査部門管理者 安藝 欣継

受付日	2023年3月1日	受付方法	当方採取
採取日	2023年3月1日	時刻	11時 52分
天候	晴	温度	気温 16.0℃ 水温 4.3℃
検査期間	2023年3月1日 ~	2023年3月2日	
採水者	五十嵐 直樹	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(北落合地区)		
採水場所	北落合除雪管理センター		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	2.7	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値 (測定時水温)	-	6.8 (19.2℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.5 未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.4	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			-以下余白-	
ジブromクロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
ブromジクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和2年3月25日厚生労働省告示第95号)

判定

上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No. S2201923-001

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2023年3月3日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号

厚生労働省登録機関 第244号

株式会社 第一岸本臨床検査センター

〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条五丁目8番10号

株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社

〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番5号

TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171

検査部門管理者 安藝 欣継

受付日	2023年3月1日	受付方法	当方採取
採取日	2023年3月1日	時刻	12時 11分
天候	晴	温度	気温 4.9℃ 水温 4.2℃
検査期間	2023年3月1日 ~ 2023年3月2日		
採水者	五十嵐 直樹	試料名	原水
施設名	南富良野町簡易水道(北落合地区)		
採水場所	北落合浄水場 着水室(空知川支流幾寅川)		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	-		陰イオン界面活性剤	mg/L	-	
大腸菌	-	-		ジェオスミン	mg/L	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	-		2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	
水銀及びその化合物	mg/L	-		非イオン界面活性剤	mg/L	-	
セレン及びその化合物	mg/L	-		フェノール類	mg/L	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-	
ヒ素及びその化合物	mg/L	-		pH値(測定時水温)	-	-	
六価クロム化合物	mg/L	-		味	-	-	
亜硝酸態窒素	mg/L	-		臭気	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-		色度	度	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-		濁度	度	-	
フッ素及びその化合物	mg/L	-		嫌気性芽胞菌(グアプト指標)	個/100mL	0	
ホウ素及びその化合物	mg/L	-		大腸菌(グアプト指標定量)	MPN/100mL	1.8 未満	
四塩化炭素	mg/L	-				- 以下余白 -	
1,4-ジオキサン	mg/L	-					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-					
ジクロロメタン	mg/L	-					
テトラクロロエチレン	mg/L	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-					
ベンゼン	mg/L	-					
亜鉛及びその化合物	mg/L	-					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	-					
鉄及びその化合物	mg/L	-					
銅及びその化合物	mg/L	-					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	-					
マンガン及びその化合物	mg/L	-					
塩化物イオン	mg/L	-					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-					
蒸発残留物	mg/L	-					

判定

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

※当該検査は原水を対象としているため基準値はありません。

水質検査結果書

No. S2201924-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2023年3月3日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
厚生労働省登録機関 第244号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 安藝 欣継



受付日	2023年3月1日	受付方法	当方採取
採取日	2023年3月1日	時刻	12時 38分
天候	晴	温度	気温 14.1℃ 水温 3.2℃
検査期間	2023年3月1日 ~	2023年3月2日	
採水者	五十嵐 直樹	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(落合地区)		
採水場所	落合消防庁舎		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	5.2	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値(測定時水温)	-	6.8(19.2℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.5 未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.2	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			-以下余白-	
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
プロモジクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和2年3月25日厚生労働省告示第95号)

判定

上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No. S2201925-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2023年3月3日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
 厚生労働省登録機関 第244号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター
 〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番16号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター 小牧本社
 〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
 TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
 検査部門管理者 安藝 欣継



受付日	2023年3月1日	受付方法	当方採取
採取日	2023年3月1日	時刻	10時 05分
天候	曇	温度	気温 19.1℃ 水温 4.0℃
検査期間	2023年3月1日 ~	2023年3月2日	
採水者	五十嵐 直樹	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(幾寅地区)		
採水場所	幾寅保育所		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	2.6	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値(測定時水温)	-	6.9(19.8℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	1.4	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.3	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			-以下余白-	
ジブromokロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
ブromोजクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和2年3月25日厚生労働省告示第95号)

判定

上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。

備考

水質検査結果書

No. S2201926-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2023年3月3日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
 厚生労働省登録機関 第244号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター
 〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番16号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター 小牧支社
 〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
 TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
 検査部門管理者 安藝 欣継

受付日	2023年3月1日	受付方法	当方採取
採取日	2023年3月1日	時刻	9時 23分
天候	曇	温度	気温 25.1℃ 水温 4.0℃
検査期間	2023年3月1日 ~	2023年3月2日	
採水者	五十嵐 直樹	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(金山・下金山地区)		
採水場所	金山保育所		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	4.1	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値(測定時水温)	-	7.0(20.1℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.5 未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.2	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			-以下余白-	
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和2年3月25日厚生労働省告示第95号)

判定

上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No. S2201927-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2023年3月3日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
 厚生労働省登録機関 第244号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター
 〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番16号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター 札幌本社
 〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
 TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
 検査部門管理者 安藝 欣継



受付日	2023年3月1日	受付方法	当方採取
採取日	2023年3月1日	時刻	9時 06分
天候	曇	温度	気温 22.7℃ 水温 4.1℃
検査期間	2023年3月1日 ~	2023年3月2日	
採水者	五十嵐 直樹	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(下金山地区)		
採水場所	下金山消防庁舎		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	5.0	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値(測定時水温)	-	7.2(19.7℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.5 未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.3	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			-以下余白-	
ジブromokロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
プロモジクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和2年3月25日厚生労働省告示第95号)

判定

上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No. S2201928-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2023年3月3日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
 厚生労働省登録機関 第244号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター
 〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番16号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター 札幌本社
 〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
 TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
 検査部門管理者 安藝 欣継



受付日	2023年3月1日	受付方法	当方採取
採取日	2023年3月1日	時刻	10時 25分
天候	曇	温度	気温 5.3℃ 水温 4.5℃
検査期間	2023年3月1日 ~	2023年3月2日	
採水者	五十嵐 直樹	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(東鹿越地区)		
採水場所	東鹿越ポンプ場		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	2.6	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値(測定時水温)	-	7.2(19.5℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.8	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.2	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			-以下余白-	
ジブromクロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
プロモジクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和2年3月25日厚生労働省告示第95号)

判定

上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No. S2201929-001

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2023年3月3日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
厚生労働省登録機関 第244号株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条五丁目8番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町三丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 安藝 欣継

受付日	2023年3月1日	受付方法	当方採取
採取日	2023年3月1日	時刻	10時 44分
天候	曇	温度	気温 3.6℃ 水温 1.4℃
検査期間	2023年3月1日 ~	2023年3月2日	
採水者	五十嵐 直樹	試料名	原水
施設名	南富良野町簡易水道(東鹿越地区)		
採水場所	東鹿越地区飲料水供給施設 着水室		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	-		陰イオン界面活性剤	mg/L	-	
大腸菌	-	-		ジェオスミン	mg/L	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	-		2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	
水銀及びその化合物	mg/L	-		非イオン界面活性剤	mg/L	-	
セレン及びその化合物	mg/L	-		フェノール類	mg/L	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-	
ヒ素及びその化合物	mg/L	-		pH値(測定時水温)	-	-	
六価クロム化合物	mg/L	-		味	-	-	
亜硝酸態窒素	mg/L	-		臭気	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-		色度	度	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-		濁度	度	-	
フッ素及びその化合物	mg/L	-		嫌気性芽胞菌(グアプト指標)	個/100mL	0	
ホウ素及びその化合物	mg/L	-		大腸菌(グアプト指標定量)	MPN/100mL	1.8 未満	
四塩化炭素	mg/L	-				-以下余白-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-					
ジクロロメタン	mg/L	-					
テトラクロロエチレン	mg/L	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-					
ベンゼン	mg/L	-					
亜鉛及びその化合物	mg/L	-					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	-					
鉄及びその化合物	mg/L	-					
銅及びその化合物	mg/L	-					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	-					
マンガン及びその化合物	mg/L	-					
塩化物イオン	mg/L	-					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-					
蒸発残留物	mg/L	-					

判定

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

※当該検査は原水を対象としているため基準値はありません。

水質検査結果書

No. S2201930-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2023年3月3日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
 厚生労働省登録機関 第244号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター
 〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
 株式会社 第一岸本臨床検査センター 小牧本社
 〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
 TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
 検査部門管理者 安藝 欣継



受付日	2023年3月1日	受付方法	当方採取
採取日	2023年3月1日	時刻	11時 04分
天候	晴	温度	気温 2.5℃ 水温 2.5℃
検査期間	2023年3月1日 ~	2023年3月2日	
採水者	五十嵐 直樹	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(かなやま湖畔森林公園地区)		
採水場所	保養センター・ホテルラーチ		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	3.5	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値 (測定時水温)	-	7.2 (19.7℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.5 未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.2	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			-以下余白-	
ジブromokロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
ブromोजクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和2年3月25日厚生労働省告示第95号)

判定

上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No. S2201931-001

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2023年3月3日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
厚生労働省登録機関 第244号株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条五丁目8番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町三丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 安藝 欣継

受付日	2023年3月1日	受付方法	当方採取
採取日	2023年3月1日	時刻	11時 15分
天候	晴	温度	気温 5.1℃ 水温 1.5℃
検査期間	2023年3月1日 ~	2023年3月2日	
採水者	五十嵐 直樹	試料名	原水
施設名	南富良野町簡易水道(かなやま湖畔森林公園地区)		
採水場所	湖畔野営場浄水場 着水室		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	-		陰イオン界面活性剤	mg/L	-	
大腸菌	-	-		ジェオスミン	mg/L	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	-		2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	
水銀及びその化合物	mg/L	-		非イオン界面活性剤	mg/L	-	
セレン及びその化合物	mg/L	-		フェノール類	mg/L	-	
鉛及びその化合物	mg/L	-		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	-	
ヒ素及びその化合物	mg/L	-		pH値(測定時水温)	-	-	
六価クロム化合物	mg/L	-		味	-	-	
亜硝酸態窒素	mg/L	-		臭気	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-		色度	度	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-		濁度	度	-	
フッ素及びその化合物	mg/L	-		嫌気性芽胞菌(クアト指標)	個/100mL	0	
ホウ素及びその化合物	mg/L	-		大腸菌(クアト指標定量)	MPN/100mL	1.8 未満	
四塩化炭素	mg/L	-				-以下余白-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-					
ジクロロメタン	mg/L	-					
テトラクロロエチレン	mg/L	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-					
ベンゼン	mg/L	-					
亜鉛及びその化合物	mg/L	-					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	-					
鉄及びその化合物	mg/L	-					
銅及びその化合物	mg/L	-					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	-					
マンガン及びその化合物	mg/L	-					
塩化物イオン	mg/L	-					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-					
蒸発残留物	mg/L	-					

判定

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

※当該検査は原水を対象としているため基準値はありません。